


- IV 68 Denkmalschutz -

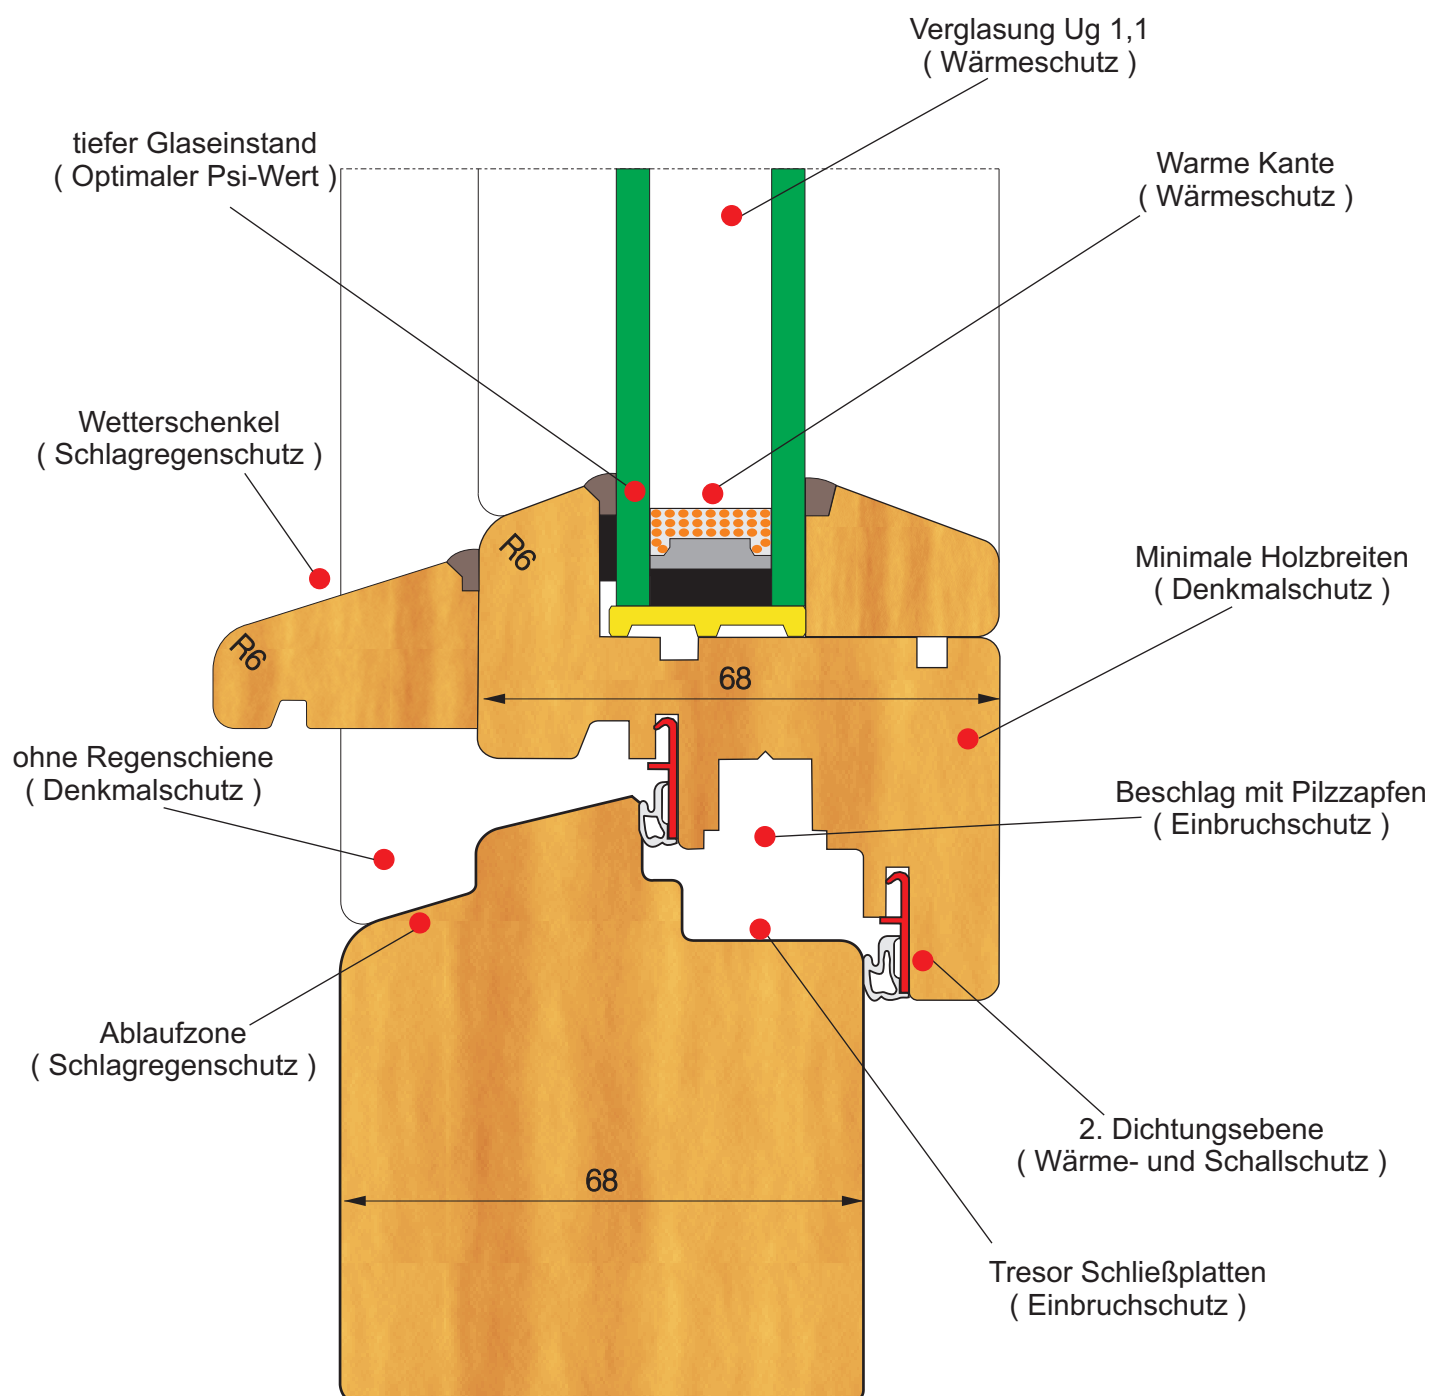

Berechnung nach DIN EN ISO 10077 - 1
 Calculation as per DIN EN ISO 10077 - 1

Rahmen (im Mittel) / Frame (in average)

$U_f = 1,4$

Glasrandzone / Marginal zone of glass

$\psi = 0,04$

Verglasung / Glazing

$U_g = 1,1$

Fenster * / WINDOW*

$U_w = 1,3$

*Hinweis: Alle Werte sind Richtwerte ohne Gewähr, da die Werte von den verbauten Materialien und der Fenstergröße abhängen. Hier bezieht sich der U_w -Wert auf ein Prüffenster einflügelig mit 1230x1480mm. / *Notice: All values are guideline value without guarantee, the values depend on materials and window size. The base for the U_w -Wert on this side is an one-sashed test window with 1230x1480mm.