


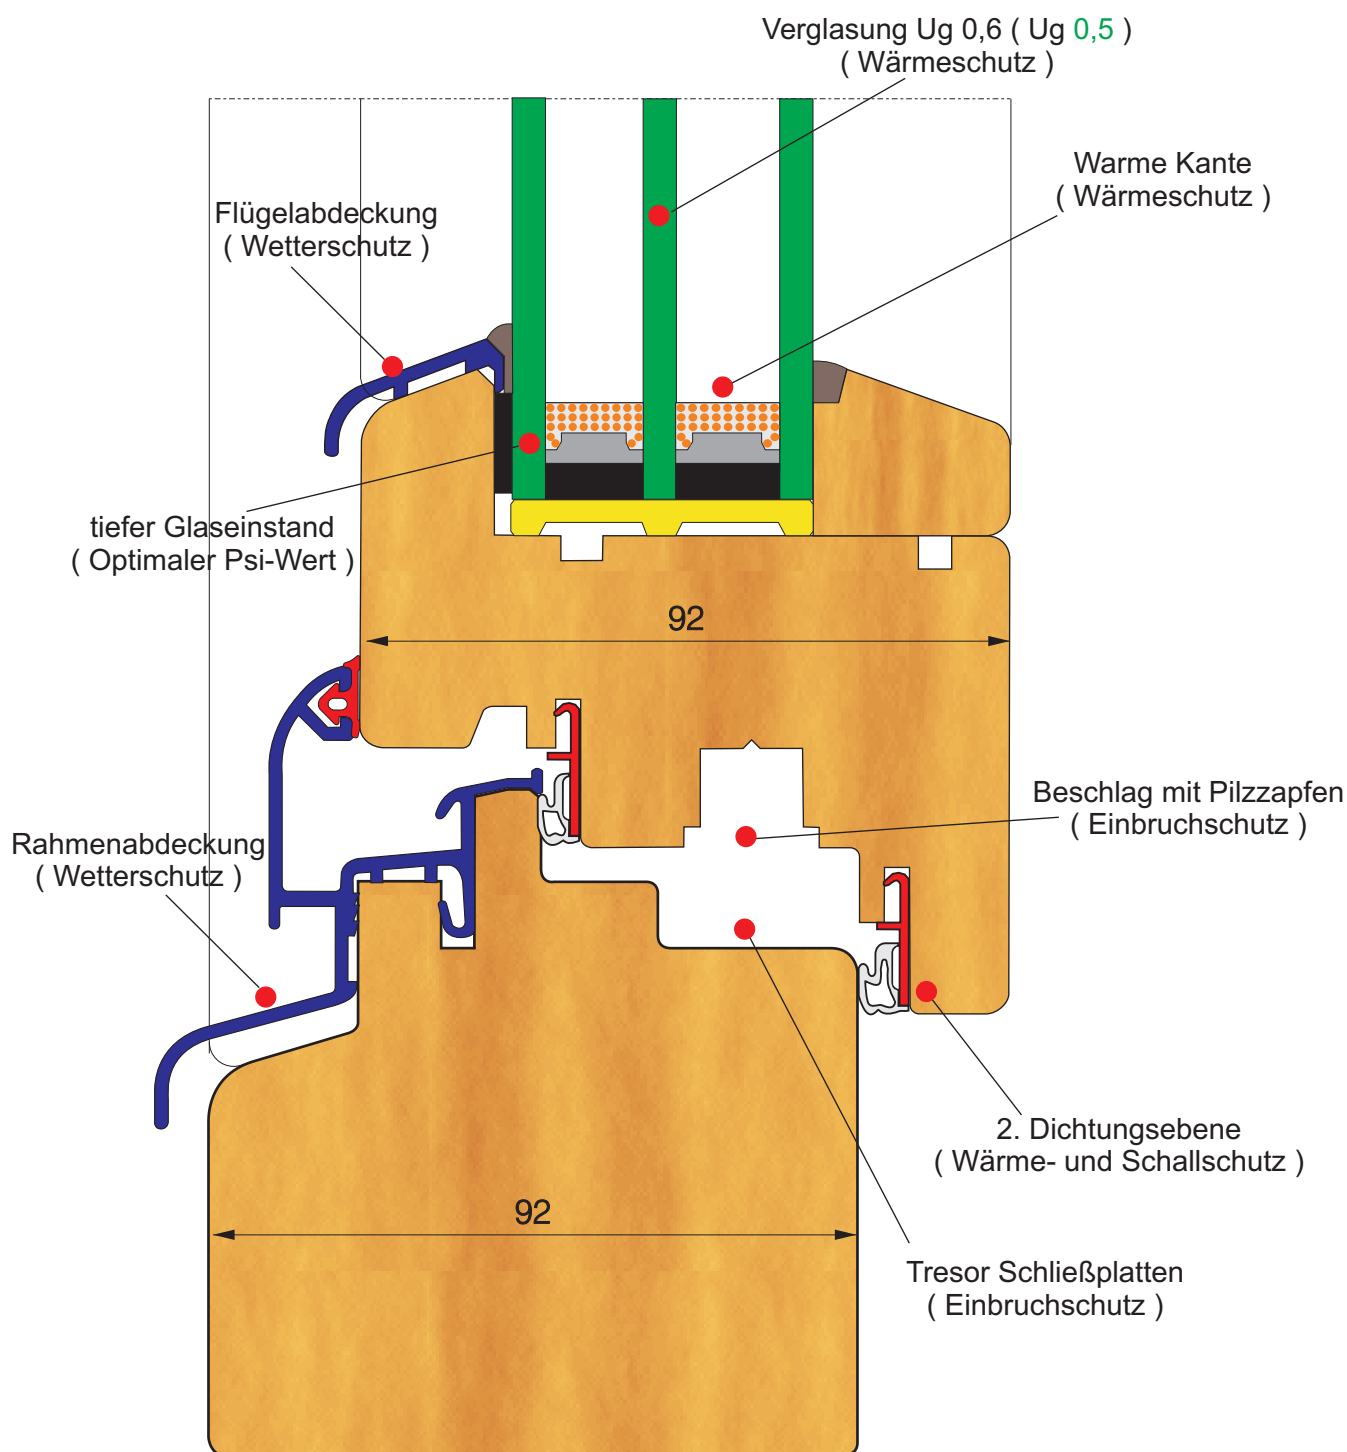

Berechnung nach DIN EN ISO 10077 - 1
 Calculation as per DIN EN ISO 10077 - 1

Rahmen (im Mittel) / Frame (in average) $U_f = 1,2$
 Glasrandzone / Marginal zone of glass $\psi = 0,04$
 Verglasung / Glazing $U_g = 0,6$

Fenster * / WINDOW* $U_w = 0,9$

Berechnung nach DIN EN ISO 10077 - 1
 Calculation as per DIN EN ISO 10077 - 1

Rahmen (im Mittel) / Frame (in average) $U_f = 1,2$
 Glasrandzone / Marginal zone of glass $\psi = 0,04$
 Verglasung / Glazing $U_g = 0,5$

Fenster * / WINDOW* $U_w = 0,8$

*Hinweis: Alle Werte sind Richtwerte ohne Gewähr, da die Werte von den verbauten Materialien und der Fenstergröße abhängen. Hier bezieht sich der U_w -Wert auf ein Prüffenster einflügelig mit 1230x1480mm. / *Notice: All values are guideline value without guarantee, the values depend on materials and window size. The base for the U_w -Wert on this side is an one-sashed test window with 1230x1480mm.